


# DEMONTÁŽE - SCHÉMATA


## UZEL CHLAZENÍ

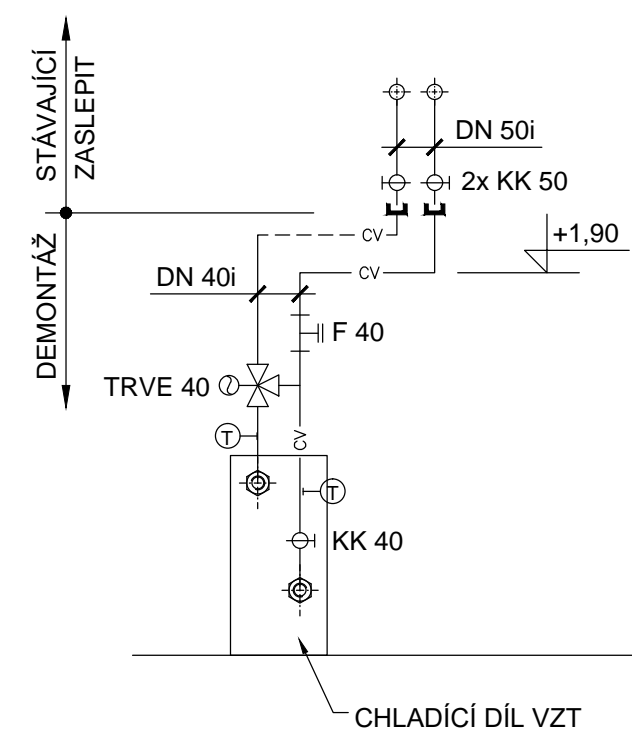

### LEGENDA :

- cv ——— cv ——— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ CHLADÍČÍ VODY 6°C
- - - - - cv - - - - - cv - ZPĚTNÉ POTRUBÍ CHLADÍČÍ VODY 12°C
- KK KULOVÝ KOHOUT
- TRVE TŘÍCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL
- F FILTR
- ⊕ TEPLOMĚR

## TOPNÝ UZEL

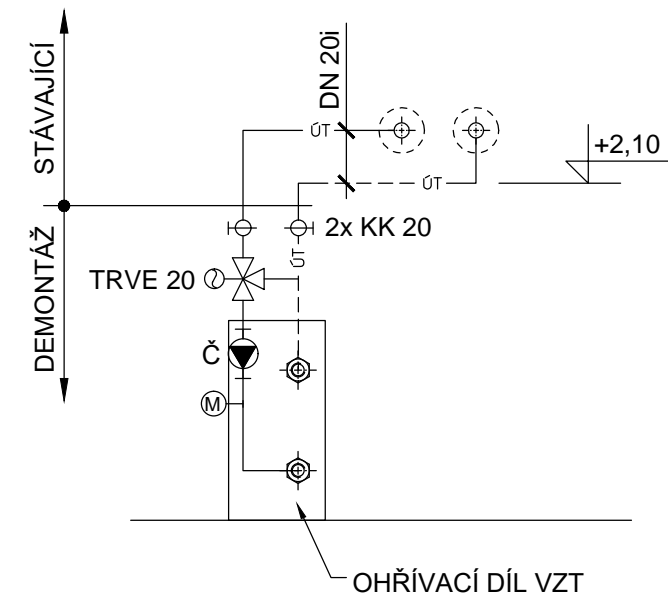

### LEGENDA :

- úT ——— úT ——— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY 80°C
- - - - - úT - - - - - úT - ZPĚTNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY 60°C
- KK KULOVÝ KOHOUT
- TRVE TŘÍCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL
- Č ČERPADLO
- ⊕ MANOMETR

VYPRACOVAL	Ing. Jaroslav Zlámal		
KONTROLOVAL	Ing. Jaroslav Zlámal		
INVESTOR	FN Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc	MĚŘÍTKO	-
Větrání tkáňové banky v 2.NP - - objekt L Transfuzní oddělení VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ		DATUM	10/2024
		STUPEŇ	DPS
		Č.KOPIE	
DEMONTÁŽE - SCHÉMATA		Č.VÝKRESU	D.1.4.2.4