



SKLADBA PANELŮ + POLOHA JEDNOTKY

ROZSAH ÚPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PŘÍČNÝ ŘEZ

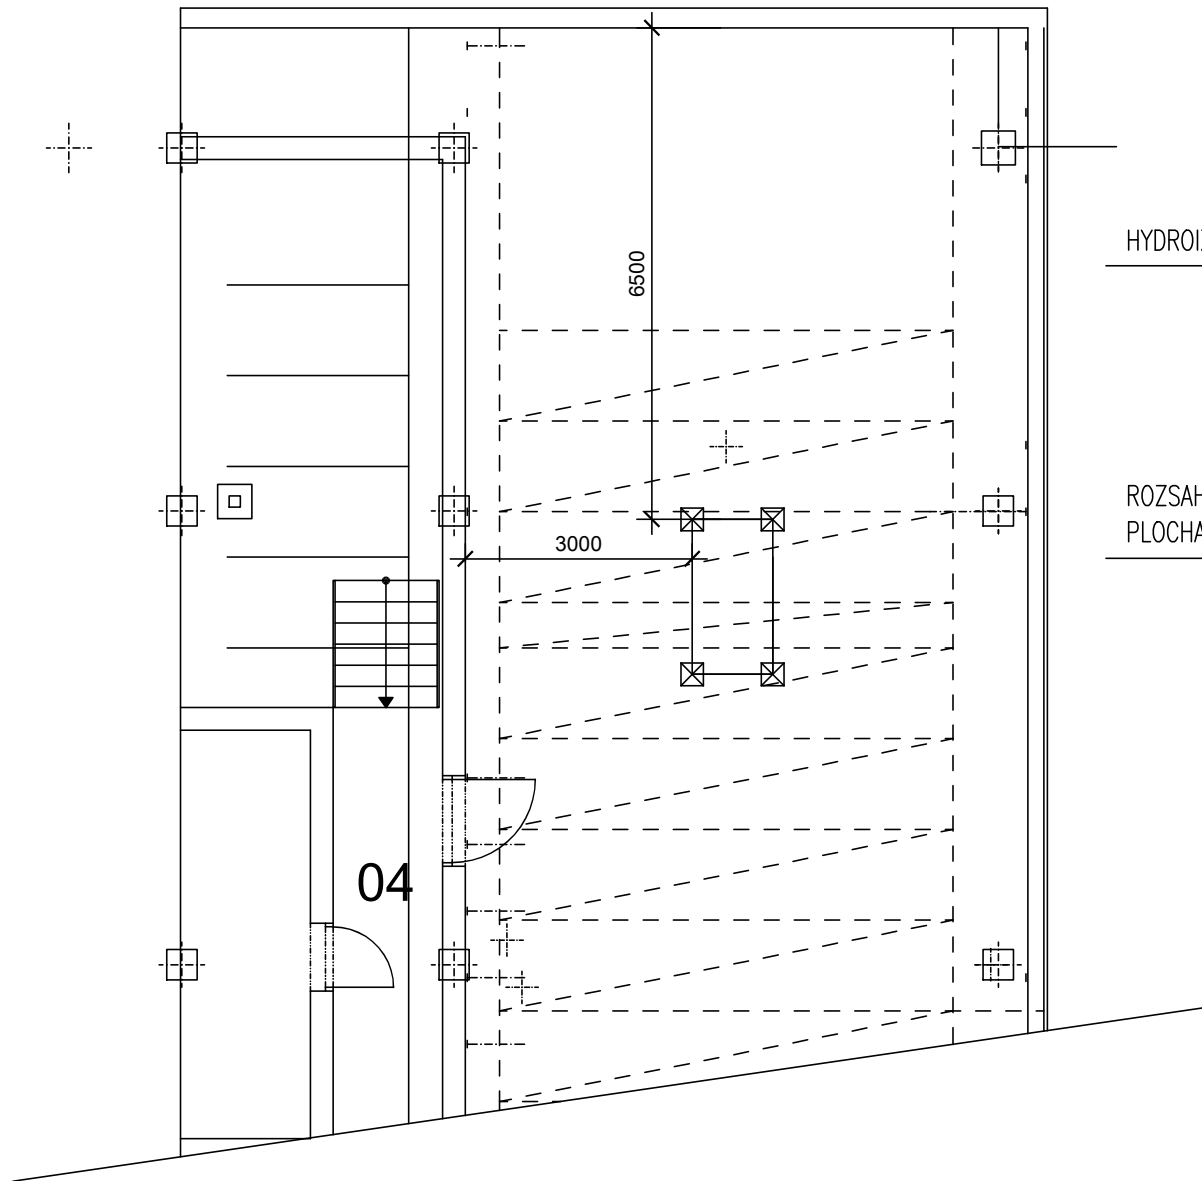

HYDROIZOLACÍ OBALIT STOUJKY PO STYK

ROZSAH PŘEKRYTÍ DESKAMI OSB
PLOCHA cca 2,4 x 1,4 m

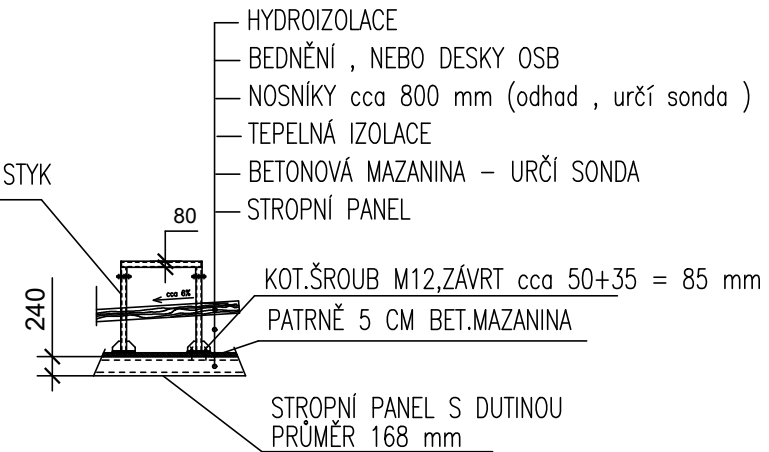

V ROZSAHU cca 1.0*2,0 m ODSTRANIT HYDROIZOLACI
VYŘÍZNOUT BEDNĚNÍ V PLOŠE 2 X 1,9 * 0,8
PO OSAZENÍ OCEL. KONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ TEPEL. IZOLACE
BUDE PROVEDENO ZAKRYTÍ NAPŘ. DESKAMI OSB
JE PRAVDĚPODOBNÉ ŽE STÁV. BEDNĚNÍ JE ULOŽENO NA KROKVÍCH
NUTNO RESPEKTOVAT A PŘÍPADNĚ ODSUNOUT OCEL.KONSTRUKCI

POLOHA PANELŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ. K DISPZICI BYL
VÝKRES "SKLADBA STROPU A STĚN III.PN - 09/1988-STAVOPROJEKT."
V TOMTO VÝKRESU JSOU ZAKRESLENY PROSTUPY OVŠEM
NA STŘECHU NENÍ VYVEDENO ŽÁDNÉ POTRUBÍ. (TEORETICKY
MOHLY BÝT OTVORY V RÁMCI NÁSLEDUJÍCÍ PD ZABETONOVÁNY).
SPOLEHNOUT SE DÁ POUZE NA SMĚR PRŮVLAKŮ A OBECNÉ ULOŽENÍ PANELŮ.

VYPRACOVAL	Ing. Bořivoj Klečka	MĚŘÍTKO 1:100	
KONTROLOVAL	Ing. Bořivoj Klečka		
INVESTOR	FN Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc		
Větrání tkáňové banky v 2.NP - - objekt L Transfuzní oddělení VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ		DATUM	10/2024
		STUPEŇ	DPS
		Č.KOPIE	
UMÍSTĚNÍ KONSTRUKCE PLOŠINY		Č.VÝKRESU	D.1.4.2.8