


# Budova H2

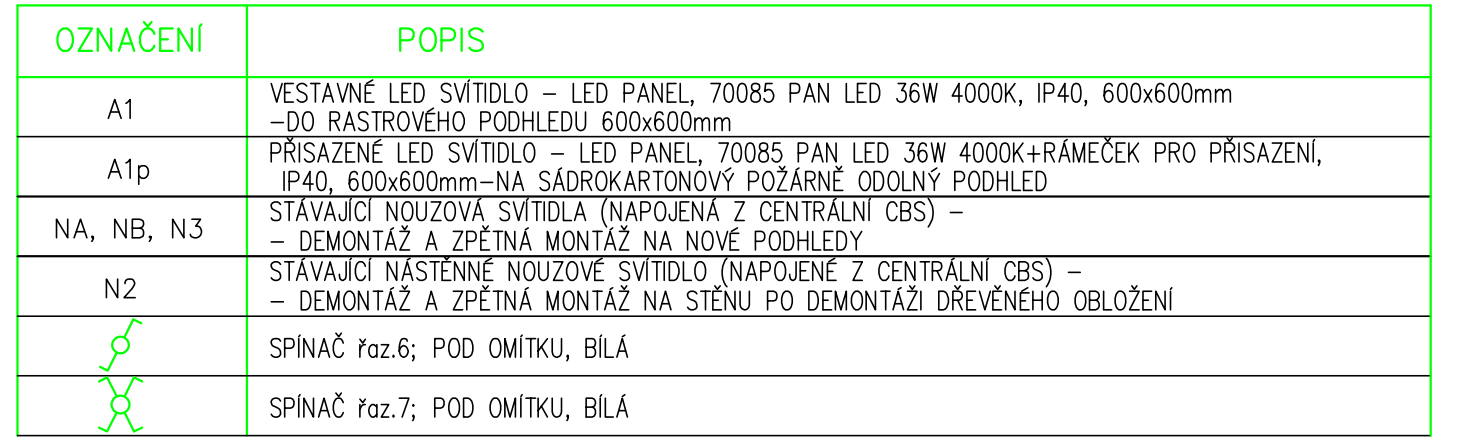

1. Rozvody vedeny nad podhledem.
2. Vypínače umístit do stejné výšky jako ostatní vypínače v objektu.
3. Nad novými podhledy jsou navrženy nové kabelové trasy – pro stávající rozvody – viz. TZ.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3:


Základní ochrana—ochrana za normálních podmínek (ochrana před přímým dotykem)

Příl. A základní izolace živých částí, přepážky, kryty

Ochrana při poruše—ochrana před dotykem neživých částí

411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování

411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

GENERALNÍ PROJEKTANT: ELPREMO, spol. s r.o.		VYPRACOVAL: ING. TOMAŠ WEISS		<div></div> <div>ŘEPČÍNSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz</div>			
INVESTOR: FN OLOMOUC		PROJEKTANT: ING. TOMAŠ WEISS					
AKCE: Budova H1-Výměna hl osv částí chodeb 2NP, 3NP a 4NP		KONTROLA:  STUPEŇ: DPS					
PŮDORYS 2.NP		SOUBOR:		DATUM: 01/2023		MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 3xA4
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.22.36		ČÍSLO PŘÍLOHY: E.22.36.02			KOPIE: