


# Budova H1

## Pūdorys 3NP

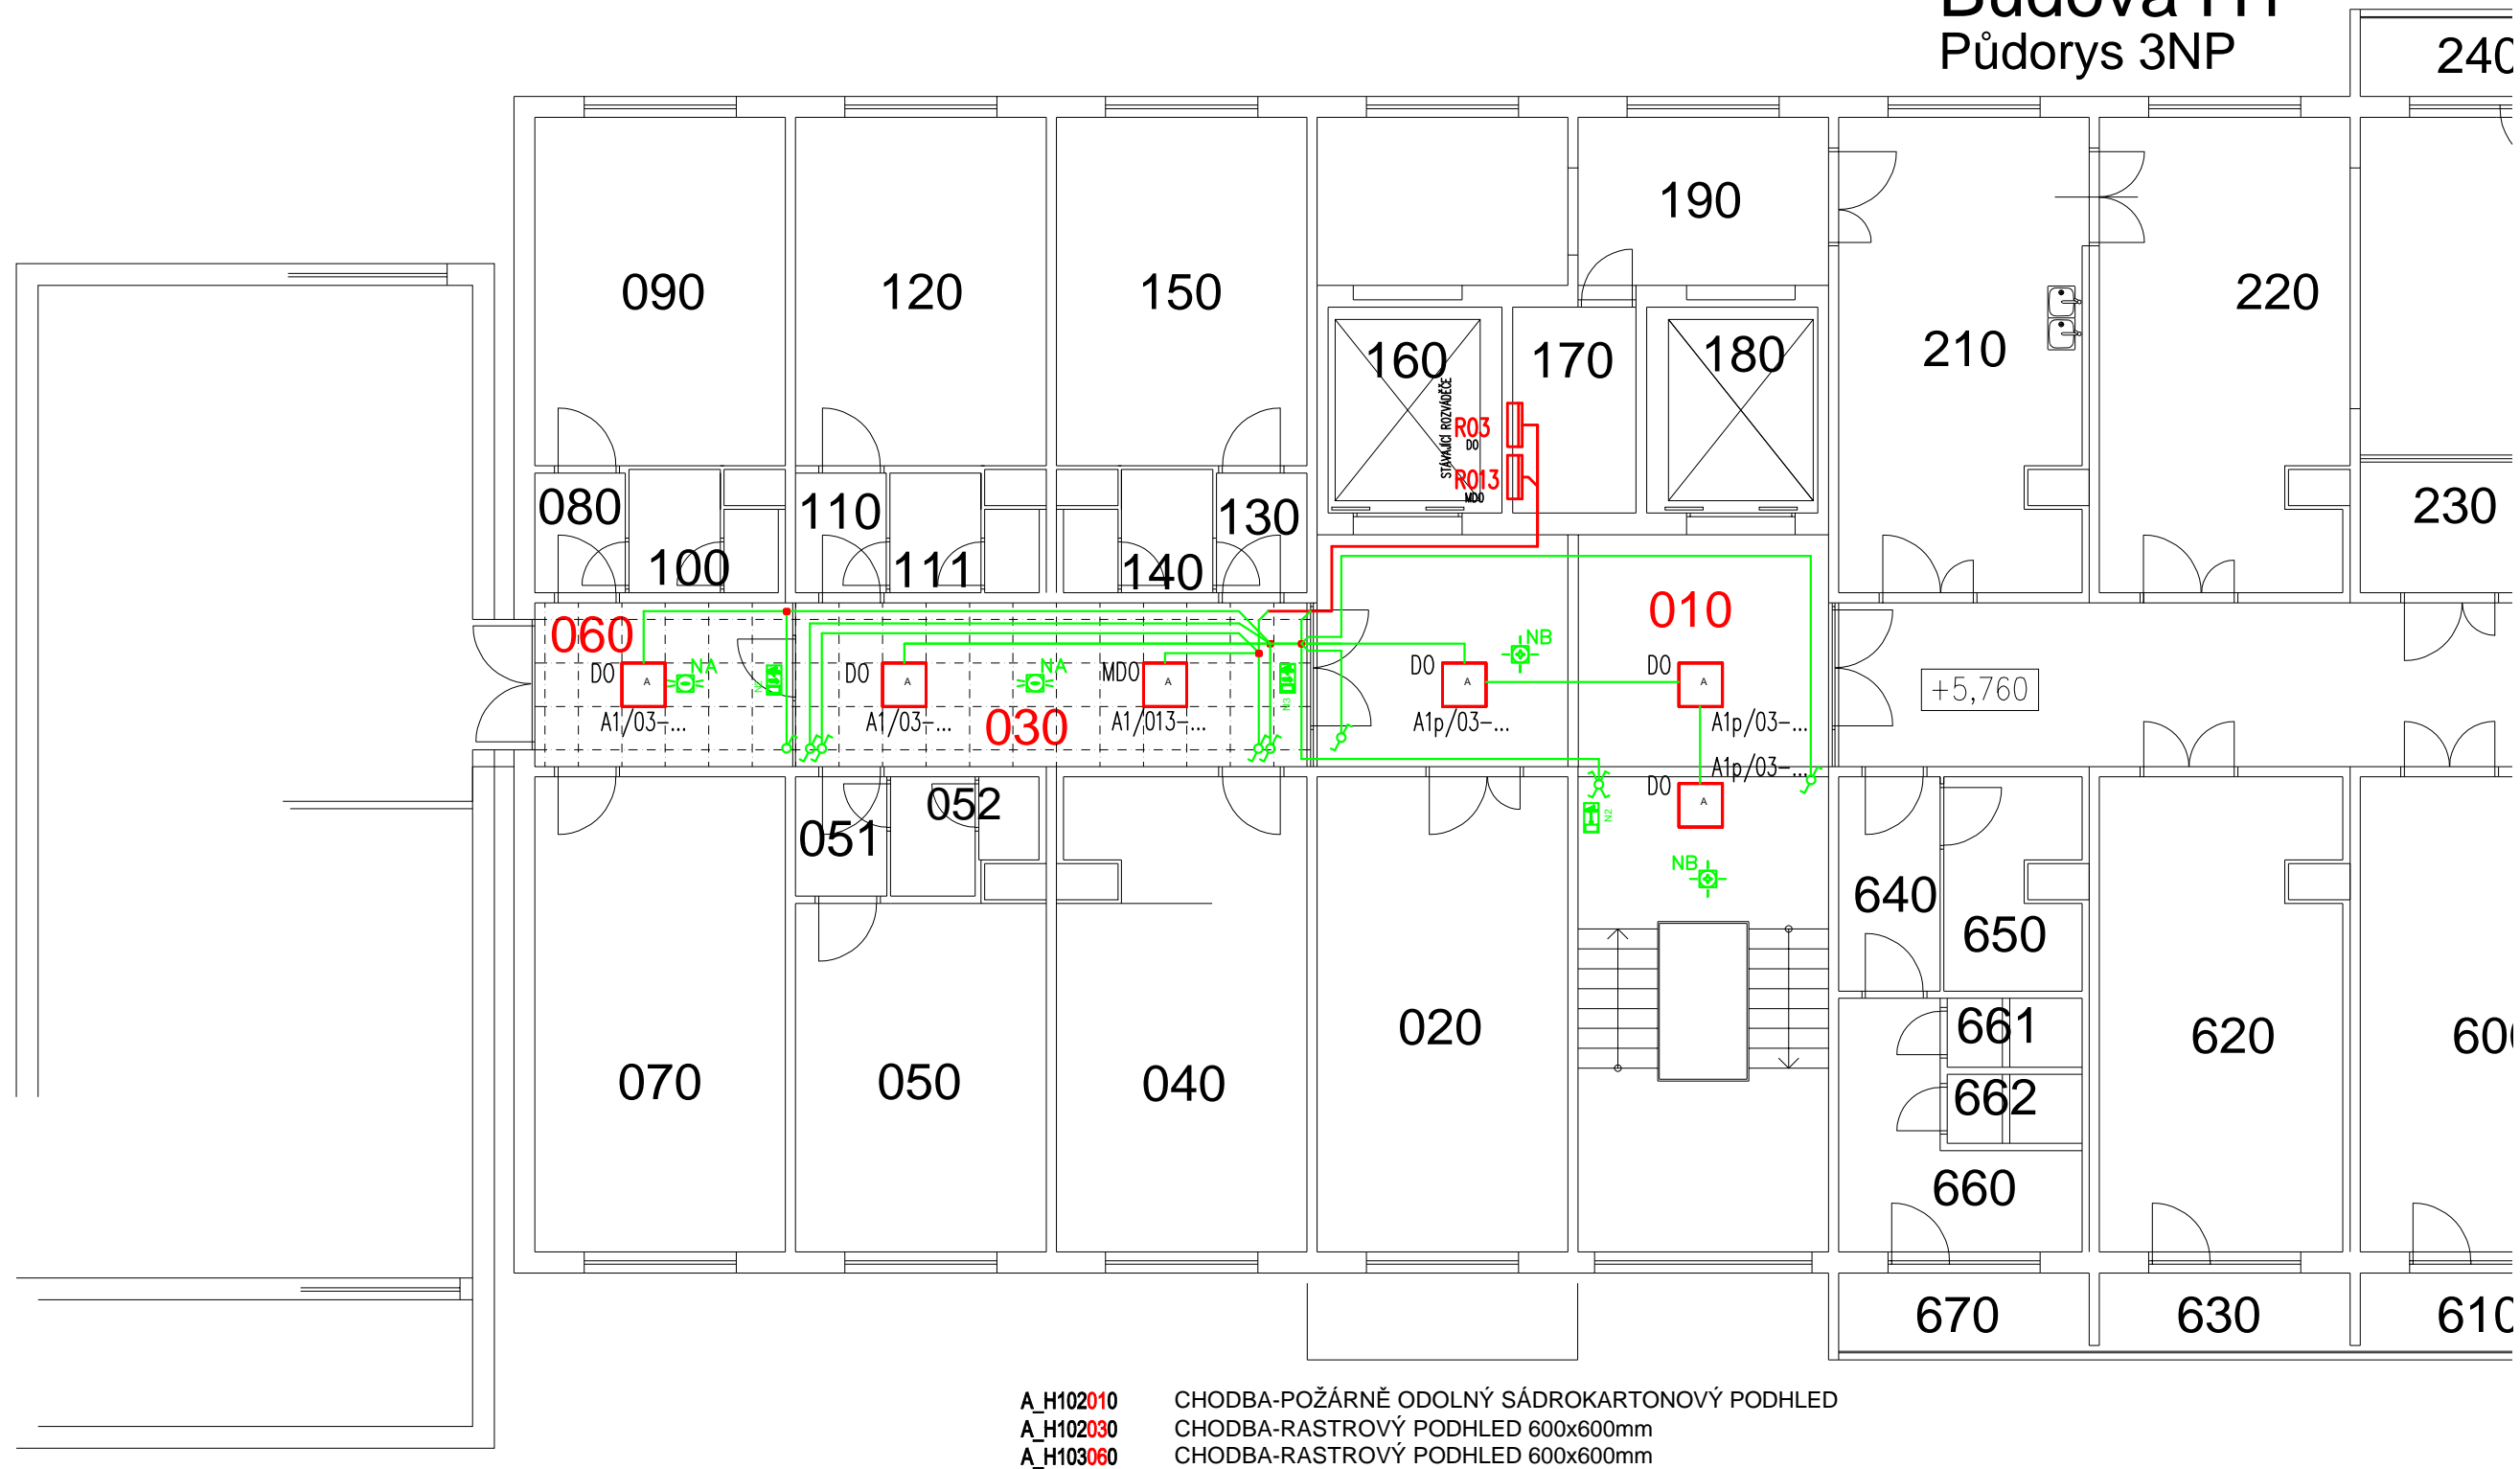

OZNAČENÍ	POPIS
A1	VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO – LED PANEL, 70085 PAN LED 36W 4000K, IP40, 600x600mm –DO RASTROVÉHO PODHLEDU 600x600mm
A1p	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO – LED PANEL, 70085 PAN LED 36W 4000K+RÁMEČEK PRO PŘISAZENÍ, IP40, 600x600mm–NA SÁDROKARTONOVÝ POŽÁRNĚ ODOLNÝ PODHLED
NA, NB, N3	STÁVAJÍCÍ NOUZOVÁ SVÍTIDLA (NAPOJENÁ Z CENTRÁLNÍ CBS) – – DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA NOVÉ PODHLEDY
N2	STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO (NAPOJENÉ Z CENTRÁLNÍ CBS) – – DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA STĚNU PO DEMONTÁŽI DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ
	SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ
	SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ

## POZN.

1. Rozvody vedeny nad podhledem.
2. Vypínače umístit do stejné výšky jako ostatní vypínače v objektu.
3. Nad novými podhledy jsou navrženy nové kabelové trasy – pro stávající rozvody – viz. TZ.

POUŽITÁ NAPĚTÍ: MDO, DO – 1NPE 230V 50Hz/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:


Základní ochrana – ochrana za normálních podmínek (ochrana před přímým dotykem)

Příl. A základní izolace živých částí, přepážky, kryty

Ochrana při poruše—ochrana před dotykem neživých částí

### 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování

#### 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ELPREMO, spol. s r.o.	VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ WEISS	<div>  <b>ELPREMO</b>          SPOL. S R.O.       </div> <div>         ŘEPČINSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC          TEL.: 587 438 800          www.elpremo.cz       </div>		
INVESTOR: FN OLOMOUC	PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ WEISS			
AKCE: Budova H1-Výměna hl osv částí chodeb 2NP, 3NP a 4NP	KONTROLA:			
	STUPEŇ: DPS			
PŮDORYS 3.NP	SOUBOR:	DATUM: 01/2023	MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 3x44
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.22.36	ČÍSLO PŘÍLOHY: E.22.36.03		KOPIE: